



# CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

## ESTRATTO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39

**OGGETTO: INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER AVIGLIANA SU ACQUA NON POTABILE SMAT.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **11/07/2014** alle ore **20.00** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinario** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

	Presenti
SIMONI Lucio	Presidente
PATRIZIO Angelo	Sindaco
MARCECA Baldassare	Consigliere Ass
MATTIOLI Carla	Consigliere Ass
TAVAN Enrico	Consigliere Ass
MORRA Rossella	Consigliere Ass
ARCHINA' Andrea	Consigliere Ass
CROSASSO Gianfranco	Consigliere
REVIGLIO Arnaldo	Consigliere
BUSSETTI Giulia	Consigliere
PATRIZIO Rosa	Consigliere
TABONE Renzo	Consigliere
SADA Aristide	Consigliere
SPANO' Antonio	Presidente
ZURZOLO Bastiano	Consigliere
BORELLO Cesare	Consigliere
PICCIOTTO Mario	Consigliere

Assume la presidenza il Presidente Sig. SIMONI Lucio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale lascia la parola al Consigliere Picciotto il quale legge e relaziona l'interrogazione presentata.

Risponde il Sindaco Patrizio dando lettura della lettera, che si allega, pervenuta dalla società SMAT per spiegare i motivi del disservizio.

L'intervento del Sindaco, per problemi tecnici, non è stato correttamente registrato.

Il Consigliere Picciotto contesta le motivazioni edotte dalla società Smat perché a suo dire sono stati inviati tecnici per riparare il guasto senza i pezzi di ricambio. Ritiene che non è stata rispettata la carta dei servizi; hanno gestito male la situazione sia per quanto riguarda l'avviso alla popolazione sia per il materiale mancante per la riparazione del guasto.

Il Consigliere Sada concorda con quanto detto dal Consigliere Picciotto. Ritiene che la società, alla quale viene pagato un servizio, deve risponderne.

Il Sindaco conclude dicendo che l'Amministrazione si riserva di agire e che quanto viene scritto dalla Smat può essere contestato.

L'intervento del Sindaco, per problemi tecnici, non è stato correttamente registrato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Prende atto di quanto testè esposto.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge ed il testo integrale degli interventi sarà allegato a verbale successivamente dopo regolare trascrizione dai files di registrazione.

/ep



Avigliana 02/luglio//2014

Al Sig. Sindaco di Avigliana  
Proff. Angelo Patrizio

Al Segr. Generale Comunale  
Dr Livio Sigot

Al Presidente del consiglio  
Lucio Simoni

Si richiede che la seguente interpellanza venga inserita tra i punti all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio comunale.

## ***INTERPELLANZA***

### **Oggetto: Acqua non potabile SMAT.**

**Considerato** che nei giorni di venerdì ,sabato,domenica e lunedì. Nei rubinetti delle zone Drubaglio ,Grangia si è verificato che il servizio dell'acqua potabile è stato soppresso ,poi riattivato poi di nuovo soppresso più volte.  
Questo disservizio ha fatto sì che dal rubinetto uscisse acqua sporca.

**Si richiede** se la SMAT ha rispettato o no la carta dei servizi firmata con il comune di Avigliana.

**Si richiede** se non l'ha rispettata comune comune intende sanzionare la SMAT e di quanto

**Si richiede** copia delle analisi delle fontanelle e dei pozzi effettuate dal 1 gennaio 2014 ad oggi.

Per il gruppo INSIEME PER AVIGLIANA  
Consiglieri Cesare Borello e Mario Picciotto



via pec

Egregio  
Dott. Angelo Patrizio  
**SINDACO**  
della Città di Avigliana  
Piazza Conte Rosso n. 7  
10051 AVIGLIANA TO

Prot. n. 49408

Torino, 11 luglio 2014

Oggetto: Disservizi all'utenza per erogazione acqua zona Drubiaglio/Grangia.

In relazione alla richiesta pervenuta questa mattina alle ore 09.48, effettuate le necessarie verifiche e valutazioni, si riportano di seguito le vostre richieste con i relativi riscontri.

1) Una relazione sintetica dello stato oggettivo della rete in ordine alle criticità conosciute e quelle ipotizzate dalla SMAT e alle cause strutturali e congiunturali che sono all'origine degli episodi oggetto della presente:

- Il giorno di Venerdì 20 Giugno gli apparati di telecontrollo della SMAT hanno registrato una serie di interruzioni di fornitura elettrica inferiori a 30 secondi (microinterruzioni) presso la centrale di Ponte Dora (si allega il grafico del 20/06); queste ripetute interruzioni, tutte inferiori a 30 secondi, hanno provocato l'arresto e la ripartenza delle pompe con una serie di ripetute sollecitazioni della rete di distribuzione. Dalla dinamica di variazione del livello del serbatoio si deduce che queste sollecitazioni hanno originato una fuga importante sulla rete proprio nella notte del venerdì 20. Purtroppo non si è trattato di una fuga palese ed è stato necessario ricercarla con la squadra specializzata dotata di geofoni La fuga è stata identificata e riparata nella giornata di lunedì 23.
- Dalla giornata di sabato 21 veniva registrata una portata in uscita dagli impianti di produzione superiore alla capacità produttiva dell'impianto; di conseguenza veniva attivata attivava la squadra di ricerca fughe e il servizio di emergenza idrica.
- Mediante autobotti si procedeva alla integrazione dalle gestioni limitrofe.

- Nelle giornate di sabato e domenica l'erogazione non era continua con variazioni di velocità e di flusso nelle condotte
  - Lunedì 23 è stata individuata e riparata la fuga occulta su una tubazione in acciaio dn100 in via Almese /via Musinè. Grazie alla riparazione si poteva ristabilire la regolarità dell'erogazione a cui purtroppo seguivano per alcune ore segnalazioni da parte degli utenti di acqua sporca e presenza di aria miscelata, particolarmente per le utenze ubicate alla sinistra orografica della Dora.
  - Risulta purtroppo inevitabile in questi casi lo svuotamento e il successivo riempimento di parte delle condotte con variazioni id velocità nelle condotte che inducono problemi di acqua non limpida nelle prime ore dopo l'avvenuto ripristino delle condizioni normali.
  - Nella giornata di Lunedì 30 invece la riduzione della pressione di rete durata circa un paio di ore è stata la conseguenza conseguenza di un intasamento del filtro sul pozzo 21 presumibilmente legato alle discontinuità di emungimento della settimana precedente con flussaggio della base del pozzo a 200m e presenza di sabbia e limo che ha intasato il filtro; anche in questo caso si è avuta una coda di problematiche sull'utenza meno diffusa e di minor durata della settimana precedente.
  - In conclusione entrambi gli episodi sono da attribuire ad una unica causa primaria le microinterruzioni di erogazione di energia elettrica nella notte del venerdì 20/06.
- 2) *Una proiezione dei possibili eventi emergenziali che si potranno ancora verificare nelle prossime settimane sulla base delle criticità..... anche allo scopo di garantire un'informazione tempestiva e preventiva ai cittadini che consenta di contenere eventuali ulteriori disagi;*

Non è prevedibile ipotizzare eventi di emergenza idrica difatti, come sopra descritto, i disservizi del 23 e del 30 maggio hanno avuto origine da situazioni non prevedibili e non dipendenti dalle attività gestionali e manutentive della SMAT S.p.A. I fenomeni derivati di acqua torbida sono originati dal distacco di residui naturali nelle condotte createsi nel tempo i quali tendono a sollevarsi quando si verificano condizioni di cambio della direzione del flusso o aumento della velocità dell'acqua anche causate da fughe di notevole portata come quella del 23 giugno . Tali eventi influenzano unicamente in maniera temporanea la torbidità. La loro durata è limitata nel tempo e si normalizzano con il normalizzarsi della distribuzione. Non riusciamo a prevedere gli eventi di guasto delle condotte, in ogni caso il tempestivo intervento del personale in loco, la struttura di sorveglianza di SMAT e il dirigente reperibile di SMAT sono a completa disposizione per organizzare in questi casi l'informazione circa il susseguirsi degli eventi e la previsione della prossima regolarizzazione del servizio.

3) Una descrizione delle azioni che la SMAT ha programmato, a breve e medio periodo, allo scopo di superare o comunque contenere il quadro delle criticità inaccettabili che le frequenti emergenze degli ultimi tempi hanno evidenziato.


- a) Prosecuzione dei lavori di riparazione delle condotte di attraversamento della ferrovia in uscita dal campo Pozzi Verdina con la tecnologia del relining senza scavo per ottimizzare la distribuzione sulle varie zone poste a quote altimetriche diverse e ridurre i disservizi localizzati nella zona Drubiaglio-Grangia nei casi di guasti severi e altre criticità come quelle verificatesi il 20 e il 30 giugno. (Costo dell'intervento di circa 150.000,00 €). Il completamento di questa attività è previsto entro il 31 luglio.
- b) Ricondizionamento e spurgo del pozzo 21 con la sostituzione completa della canna e filtri ed integrazione con un sistema di automazione e controllo dei parametri di servizio, con interventi radicali sull'impianto elettrico e di automazione. (Costo intervento € 30.000). Attività da svolgere entro ottobre 2014.
- c) Attivazione del primo tronco dell'acquedotto di Valle - dal Comune di Condove sino al Comune di Avigliana - per consentire ulteriori apporti di acqua potabile, che saranno forniti al campo pozzi Ponte Dora in casi di emergenza. Questo collegamento potrà essere attivo entro dicembre 2014.

4) Investimenti


Per completare le informazioni relative agli investimenti effettuati si fa presente che per le reti di acquedotto e fognatura SMAT ha investito oltre 3 milioni di euro e ha in corso opere per oltre 600.000 euro.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e con l'occasione si inviano cordiali saluti.


Il Direttore Generale  
Ing. Marco ACRI



L'Amministratore Delegato  
Ing. Paolo ROMANO



All. grafico del 20 giugno

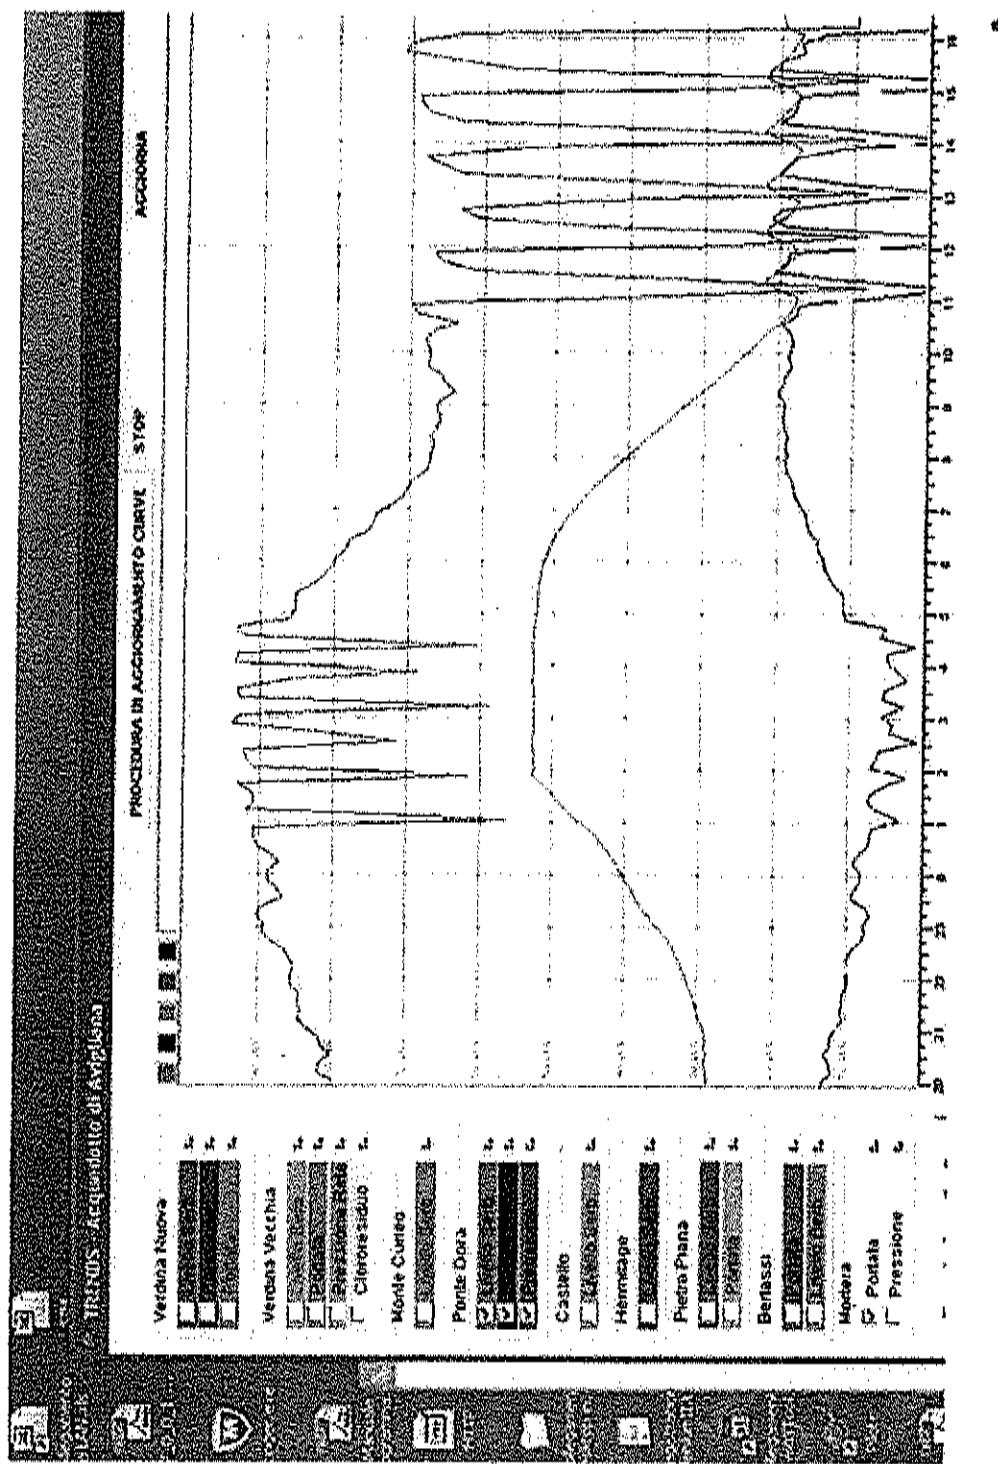

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
F.to SIMONI Lucio

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott. SIGOT Livio

---

) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Avigliana, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio

---

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- viene  
pubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi  
a decorrere dal \_\_\_\_\_.  
ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000.
- viene  
ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni  
consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.  
ai sensi dell'art. 83 - comma 3 dello Statuto Comunale.
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a  
decorrere dalla data del presente verbale.

Avigliana, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. SIGOT Livio

